

Okresný úrad
starostlivosť o ŽP
Považská Bystrica

OKRESNÝ ÚRAD POVAŽSKÁ BYSTRICA -29-	
Dátum dňa	06-02-2024
Zv. č. zápisnice	0004887/2024
Prílohy	211
Číslo prílohy	
Vybavuje	

Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo

Vybavuje

Čadca

Hamacek
0908/923 726

6.2.2024

VEC:

Oznámenie o nevyhnutnom výrube drevín pod el. vedením

V zmysle Zákona č. 543/2002 o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov § 47 odst. 4, písm. e) a odst. 7, Vám oznamujeme nevyhnutný výrub náletových drevín v existujúcom ochrannom pásme elektrického vedenia. Výrub bude prevedený pod el. vedením :

400 kV, vedenie č. 295 TR: Botscha-Vavín
Dolný Mostovec 178-179

ktoré prechádza

k. ú.		p.b.č.	
k. ú.		p.b.č.	
k. ú.		p.b.č.	
k. ú.		p.b.č.	
k. ú.		p.b.č.	

Pre zabezpečenie plynulej a hlavne bezporuchovej prevádzky tohto vedenia v zmysle zákona č. 251/2012 o energetike v znení neskorších predpisov § 11, odst. 1 tohto zákona držiteľ povolenia na podnikanie v energetike (resp. vykonávateľ výrubov) môže vo verejnom záujme odstraňovať a okliešňovať stromy a iné porasty ohrozujúce bezpečnosť a spoľahlivosť prevádzky energetických zariadení . Ochranné pásmo podľa § 43 zákona č. 251/2012 Z.z. je definované u 400 kV vedení, ako kolmá vzdialenosť 2.5 ... m od krajného vodiča na obe strany.


Predpokladané :
- začatie výrubu :
- ukončenie výrubu :

2.2.2024
2.2.2024

Za porozumenie vopred ďakujeme.

S pozdravom



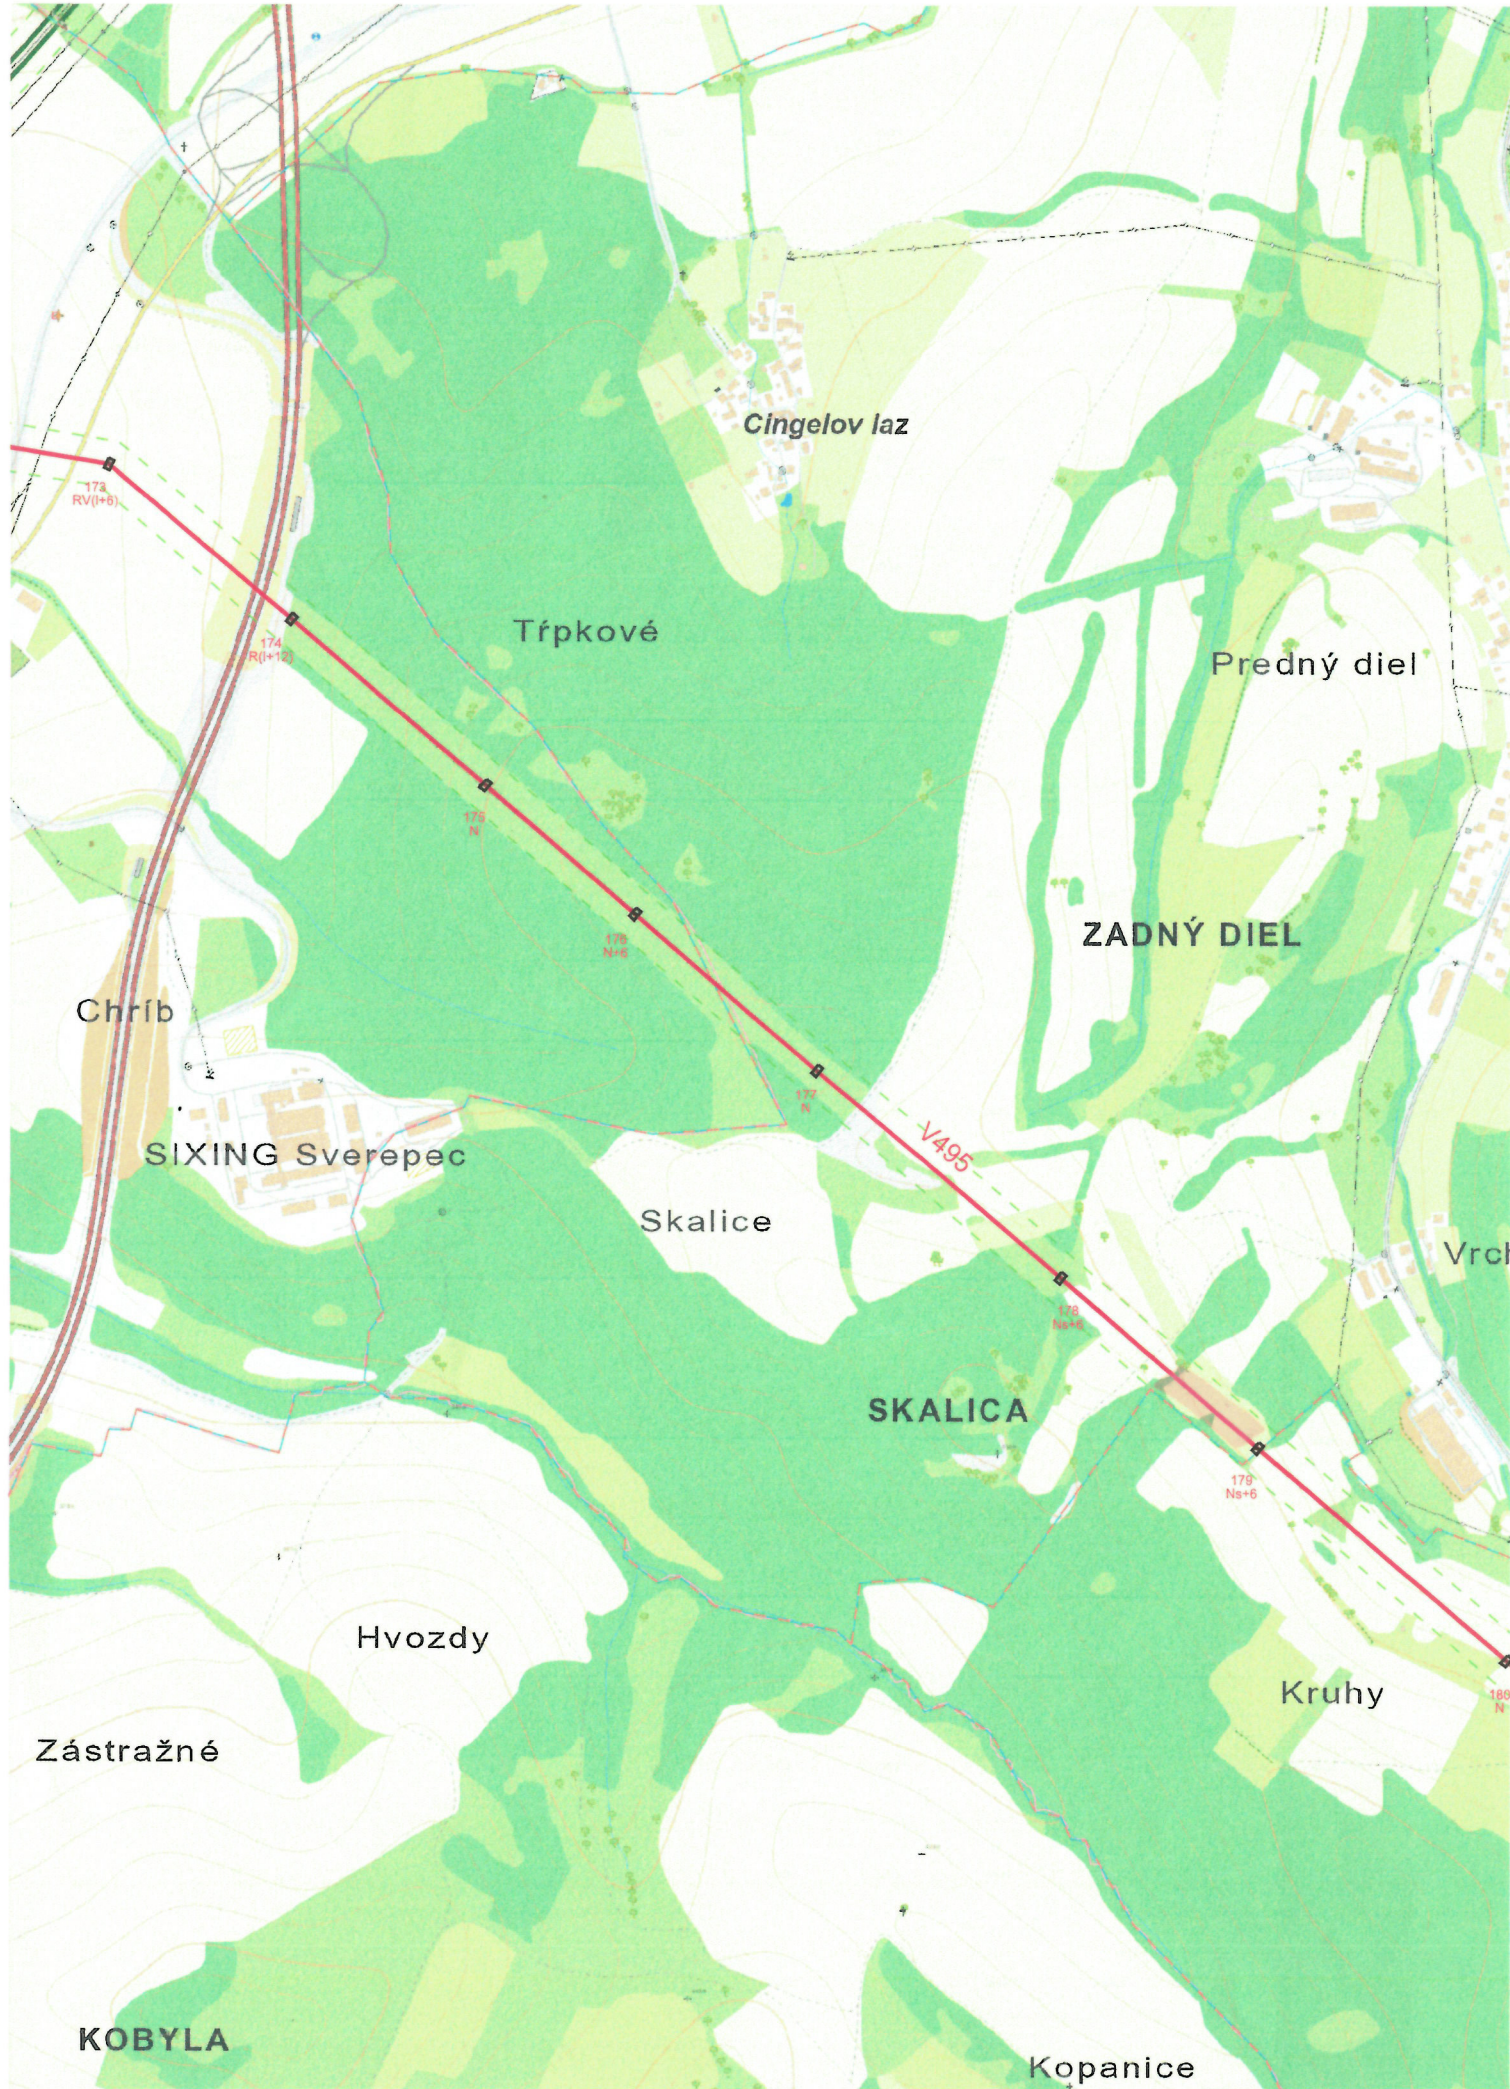

Geografický informačný systém:  SmapWorld

Technická spolupráca:  sféra



Situačná
mapa
List 32

Mierka 1:10000
BOSA VARI
2017

V495
p.b.173 - 180

Okrasný úrad
od Slovenskej republiky: 027
Považská Bystrica

OKRESNÝ ÚRAD POVAŽSKÁ BYSTRICA -29-	
Dátum dňa:	06-02-2024
Ex. č. zápisnice:	0004888/2024
Príslušnosť:	21
Číslo spisu:	
Vybavuje:	

Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo
2.2.2024

Vybavuje
Hamacek
0908/923 726

Čadca
6.2.2024

VEC:

Oznámenie o nevyhnutnom výrube drevín pod el. vedením

V zmysle Zákona č. 543/2002 o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov § 47 odst. 4, písm. e) a odst. 7, Vám oznamujeme nevyhnutný výrub náletových drevín v existujúcom ochrannom pásme elektrického vedenia. Výrub bude prevedený pod el. vedením :

240 kV, vedenie č. 240 TR: Považská Bystrica - CR
ktoré prechádza k. ú. Svárovac p.b.č. 14-15
k. ú. p.b.č.
k. ú. p.b.č.
k. ú. p.b.č.
k. ú. p.b.č.

Pre zabezpečenie plynulej a hlavne bezporuchovej prevádzky tohto vedenia v zmysle zákona č. 251/2012 o energetike v znení neskorších predpisov § 11, odst. 1 tohto zákona držiteľ povolenia na podnikanie v energetike (resp. vykonávateľ výrubov) môže vo verejnom záujme odstraňovať a okliešňovať stromy a iné porasty ohrozujúce bezpečnosť a spoľahlivosť prevádzky energetických zariadení . Ochranné pásmo podľa § 43 zákona č. 251/2012 Z.z. je definované u 240 kV vedení, ako kolmá vzdialenosť 20 m od krajného vodiča na obe strany.

Predpokladané : - začatie výrubu : 2.2.2024
- ukončenie výrubu : 6.2.2024

Za porozumenie vopred ďakujeme.

S pozdravom



