



km 10,975 I/11

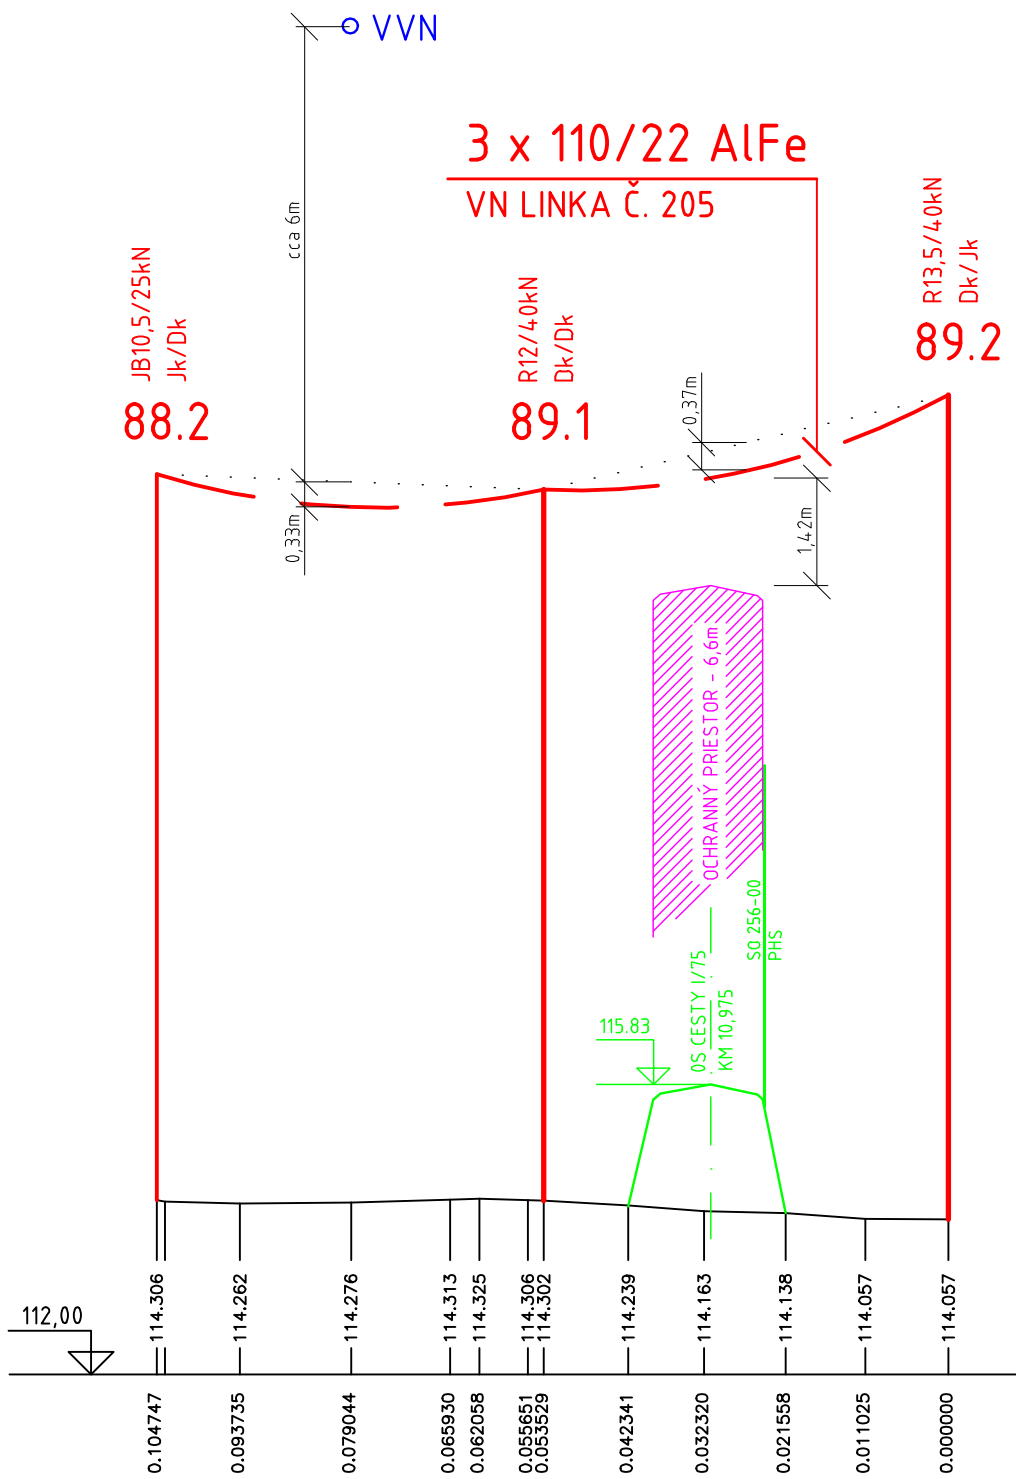

3 AC, 22000V, 50Hz
KOMPENZOVANÁ SIEŤ S KOMPENZÁCIOU CEZ TLMIVKU

OCHRANA PRED ÚRAZOM ELEKTRICKÝM PRÚDOM PRI PORUCHE:
UZEMNENÍM (STN 33 3201:2004, ČL. 9)

OCHRANA PRED ÚRAZOM ELEKTRICKÝM PRÚDOM V NORMÁLNEJ PREVÁDZKE:
UMIESTNENÍM MIMO DOSAH

PARAMETRE PRELOŽKY VEDENIA VN:

PROSTREDIE: POZRI PROTOKOL O URČENÍ VONKAJŠÍCH VPLYVOV!
NÁMRAZOVÁ OBLASŤ: N0
KATEGÓRIA TERÉNU: II
PODPERNÉ BODY: BETÓNOVÉ A PRIEHRADOVÉ
VODIČE: 3 x 110/22 AlFe

LEGENDA

- NOVÉ PODPERNÉ BODY PRIEHRADOVÉ RESP. BETÓNOVÉ
- NOVÉ PODPERNÉ BODY ROHOVÉ, ODBOČNÉ - PRIEHRADOVÉ
- NOVÉ VODIČE - LANÁ 3 x 110/22 AlFe
- JESTVUJÚCE VODIČE - LANÁ AlFe 6
- JESTVUJÚCE VODIČE - DEMONTUJÚ SA
- JESTVUJÚCI PODPERNÝ BOD - BETÓNOVÝ
- JESTVUJÚCI PODPERNÝ BOD - DEMONTUJE SA
- JESTVUJÚCE VEDENIE VN - L.Č. 205
- OCHRANNÉ PÁSMO NAD CESTOU
- JESTVUJÚCI TERÉN
- NOVÝ STAV (TERÉN)
- OS CESTY

POZNÁMKA:

KRÍŽOVATKOVÉ POLIA SA VYZBROJA KOTEVNÝMI ISOLÁTORMI Dk.

OBJEDNÁVATEL:



DOKUMENTÁCIA NA STAVEBNÉ POVOLENIE 2214 - DIAĽKOVÉ ELEKTRICKÉ ROZVODY

KATASTRÁLNE ÚZEMIE : Horný Jatov

610-00

STAVBA		CESTA I/75 ŠAĽA-OBCHVAT		GC GEOCONSULT	
ČASŤ STAVBY		610-00 PRELOŽKA 22kV VN L.Č. 205 V KM 10,914		MILETIČOVA 21, P.O. BOX 34 820 05 BRATISLAVA 25 TEL. : 02/5057 4703, FAX. : 02/5057 4798	
PRÍLOHA		POZDĹŽNY PROFIL		STUPEŇ	ČÍSLO ZÁKAZKY
OBJEDNÁVATEL		SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST		DSP	1279/1154
HLAVNÝ INŽ. PROJ.		Ing. Marek ŠMELÍK		SÚRADNICOVÝ SYSTÉM	
ZODP. PROJ.		Ing. Kamil IHRING		VÝŠKOVÝ SYSTÉM	
VYPRACOVAL		Ing. Kamil IHRING		MIERKA	
TECH. KONTROLA		Ing. Ondrej KUPČO		JTSK	
VED. ÚSEKU		Ing. Peter ŽIAK		Bpv	
DÁTUM		11.2.2012		FORMÁT	
FORMÁT		3 A4		1:1000/100	
ČÍSLO PRÍLOHY		3		SÚPRAVA	