

3/PEN, AC, 400/230V, 50Hz, TN-C

OCHRANA PRED ZÁSAHOM EL. PRÚDOM PODĽA STN 33 2000-4-41

OCHRANNÉ OPATRENIE: SAMOČINNÉ ODPOJENIE OD NAPÁJANIA - SON /kap.411/

ZÁKLADNÁ OCHRANA /kap.411.2/ - ZÁKLADNOU IZOLÁCIOU ŽIVÝCH ČASTÍ

- ALEBO ZÁBRANAMI



- ALEBO KRYTMI

OCHRANA PRI PORUCHE - OCHRANNÝM POSPÁJANÍM A OCHRANNÝM UZEMNENÍM (kap. 411.3.1)

A SAMOČINNÝM ODPOJENÍM OD NAPÁJANIA PRI PORUCHE (kap. 411.3.2)

VONKAJŠIE VPLYVY: POZRI PROTOKOL Č. 03/2012

OBJEDNÁVATEĽ:

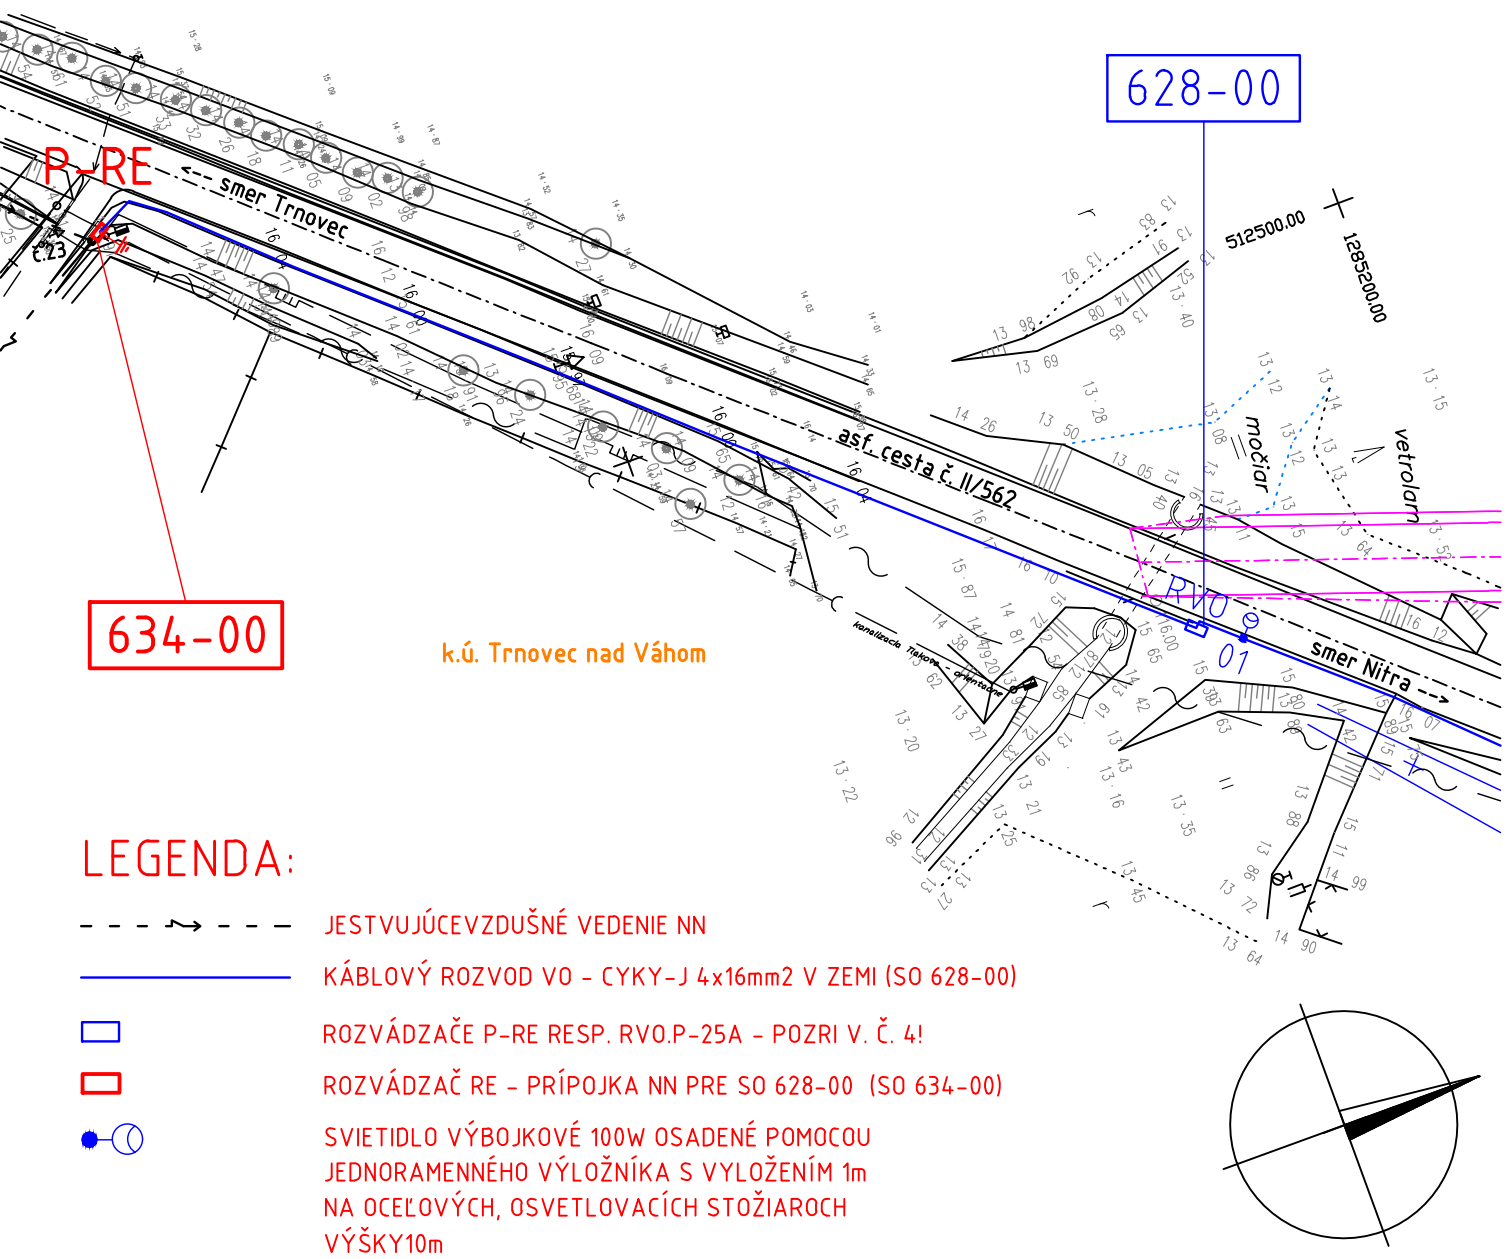

634-00

k.ú. Trnovec nad Váhom

LEGENDA:

- JESTVUJÚCE VZDUŠNÉ VEDENIE NN
- KÁBLOVÝ ROZVOD VO - CYKY-J 4x16mm² V ZEMI (SO 628-00)
- ROZVÁDZAČE P-RE RESP. RVO.P-25A - POZRI V. Č. 4!
- ROZVÁDZAČ RE - PRÍPOJKA NN PRE SO 628-00 (SO 634-00)
- SVIETIDLO VÝBOJKOVÉ 100W OSADENÉ POMOCOU JEDNORAMENNÉHO VÝLOŽNÍKA S VYLOŽENÍM 1m NA OCELOVÝCH, OSVETLOVAČÍCH STOŽIAROCH VÝŠKY 10m

POZNÁMKA:

- PRI JESTVUJÚCOM PODPERNOM BODE Č. 23 SA OSADÍ PILEROVÝ ELEKTROMEROVÝ ROZVÁDZAČ P-RE A NAPOJÍ SA KÁBLOM AYKY- J 4x25mm², KTORÝ SA ZVEDIE PO STĽPE A PRERUŠÍ POISTKOVOU SKRIŇOU.
- INŠTALOVANÝ / SÚČASNÝ EL. PRÍKON VO: Pi / Ps = 3,7/3,7kW.

DOKUMENTÁCIA NA STAVEBNÉ POVOLENIE
2224 - MIESTNE ELEKTRICKÉ A TELEKOMUNIKAČNÉ
ROZVODY A VEDENIA

KATASTRÁLNE ÚZEMIE : Trnovec nad Váhom

634-00

STAVBA CESTA I/75 ŠAĽA-OBCHVAT			GC GEOCONSULT	
ČASŤ STAVBY 634-00 PRÍPOJKA NN PRE OSVETLENIE KRIŽOVATKY KM 10,250			MILETIČOVA 21, P.O. BOX 34 820 05 BRATISLAVA 25 TEL. : 02/5057 4703, FAX. : 02/5057 4798	
PRÍLOHA SITUÁCIA			STUPEŇ DSP	ČÍSLO ZÁKAZKY 1279/1154
OBJEDNÁVATEĽ SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST			OKRES Šaľa	
HLAVNÝ INŽ. PROJ. Ing. Marek ŠMELÍK	TECH. KONTROLA Ing. Ondrej KUPČO	SÚRADNICOVÝ SYSTÉM JTSK	ČÍSLO PRÍLOHY 2	SÚPRAVA
ZODP. PROJ. Ing. Kamil IHRING	VED. ÚSEKU Ing. Peter ŽIAK	VÝŠKOVÝ SYSTÉM Bpv		
VYPRACOVAL Ing. Kamil IHRING	DÁTUM 11.2012	FORMÁT 2 A4		
			MIERKA 1:1000	