

3/PEN, AC, 400/230V, 50Hz, TN-C-S

OCHRANA PRED ZÁSAHOM EL. PRÚDOM PODĽA STN 33 2000-4-41

OCHRANNÉ OPATRENIE: SAMOČINNÉ ODPOJENIE OD NAPÁJANIA - SON /kap.411/

ZÁKLADNÁ OCHRANA /kap.411.2/ - ZÁKLADNOU IZOLÁCIU ŽIVÝCH ČASŤÍ

- ALEBO ZÁBRANAMI

- ALEBO KRYTMI


OCHRANA PRI PORUČE - OCHRANNÝM POSPÁJANÍM A OCHRANNÝM UZEMNENÍM (kap. 411.3.1)

A SAMOČINNÝM ODPOJENÍM OD NAPÁJANIA PRI PORUČE (kap. 411.3.2)


OBJEDNÁVATEĽ:



NN ROZVOD - FIRMA PEIKKO



SKRIŇA P-RE

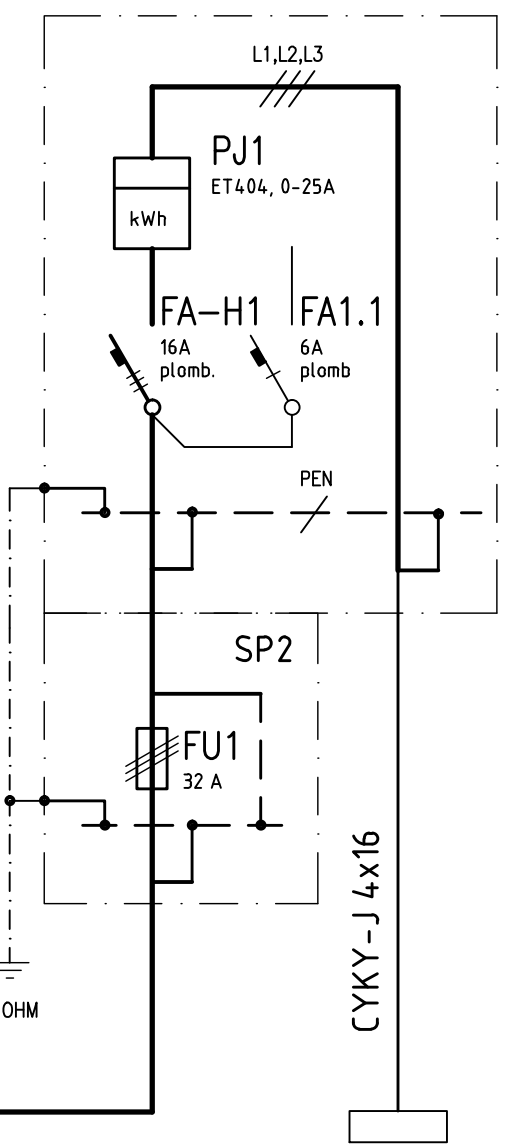


P-RE
ELEKTRÁRENSKÉ
MERANIE ODBERU

RVO.P
ROZVÁDZAČ
VO
SO 625-00

P-RE

MIERKA 1:10



POZNÁMKA:

PRESNÝ BOD NAPOJENIA V RÁMCI AREÁLOVÝCH
ROZVODOV NN FIRMY PEIKKO SA UPRESNÍ
V ĎALŠOM STUPNI PD.

ŠPECIFIKÁCIA P-RE

TYP SKRINE: OCEP-P S PILIEROM
DVIERKA: S PRESKLENÝM PRIEZOROM
KRYTIE: IP43/20
NÁPLŇ: PODĽA VÝKRESU
EL. PRÍKON: Pi / Ps = 3,2 / 3,2 kW

DOKUMENTÁCIA NA STAVEBNÉ POVOLENIE
2224 - MIESTNE ELEKTRICKÉ A TELEKOMUNIKAČNÉ
ROZVODY A VEDENIA

KATASTRÁLNE ÚZEMIE : Kráľová nad Váhom

629-00

STAVBA CESTA I/75 ŠAĽA-OBCHVAT			GC GEOCONSULT	
ČASŤ STAVBY 629-00 PRÍPOJKA NN PRE OSVETLENIE KRIŽOVATKY KM 0,200			MILETIČOVA 21, P.O. BOX 34 820 05 BRATISLAVA 25 TEL. : 02/5057 4703, FAX. : 02/5057 4798	
PRÍLOHA SCHÉMA			STUPEŇ DSP	ČÍSLO ZÁKAZKY 1279/1154
OBJEDNÁVATEĽ SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST			OKRES Šaľa	
HLAVNÝ INŽ. PROJ. Ing. Marek ŠMELÍK	TECH. KONTROLA Ing. Ondrej KUPČO	SÚRADNICOVÝ SYSTÉM JTSK	ČÍSLO PRÍLOHY 3	SÚPRAVA
ZODP. PROJ. Ing. Kamil IHRING	VED. ÚSEKU Ing. Peter ŽIAK	VÝŠKOVÝ SYSTÉM Bpv		
VYPRACOVAL Ing. Kamil IHRING	DÁTUM 11.2012	FORMÁT 2 A4		
			MIERKA 1:10	