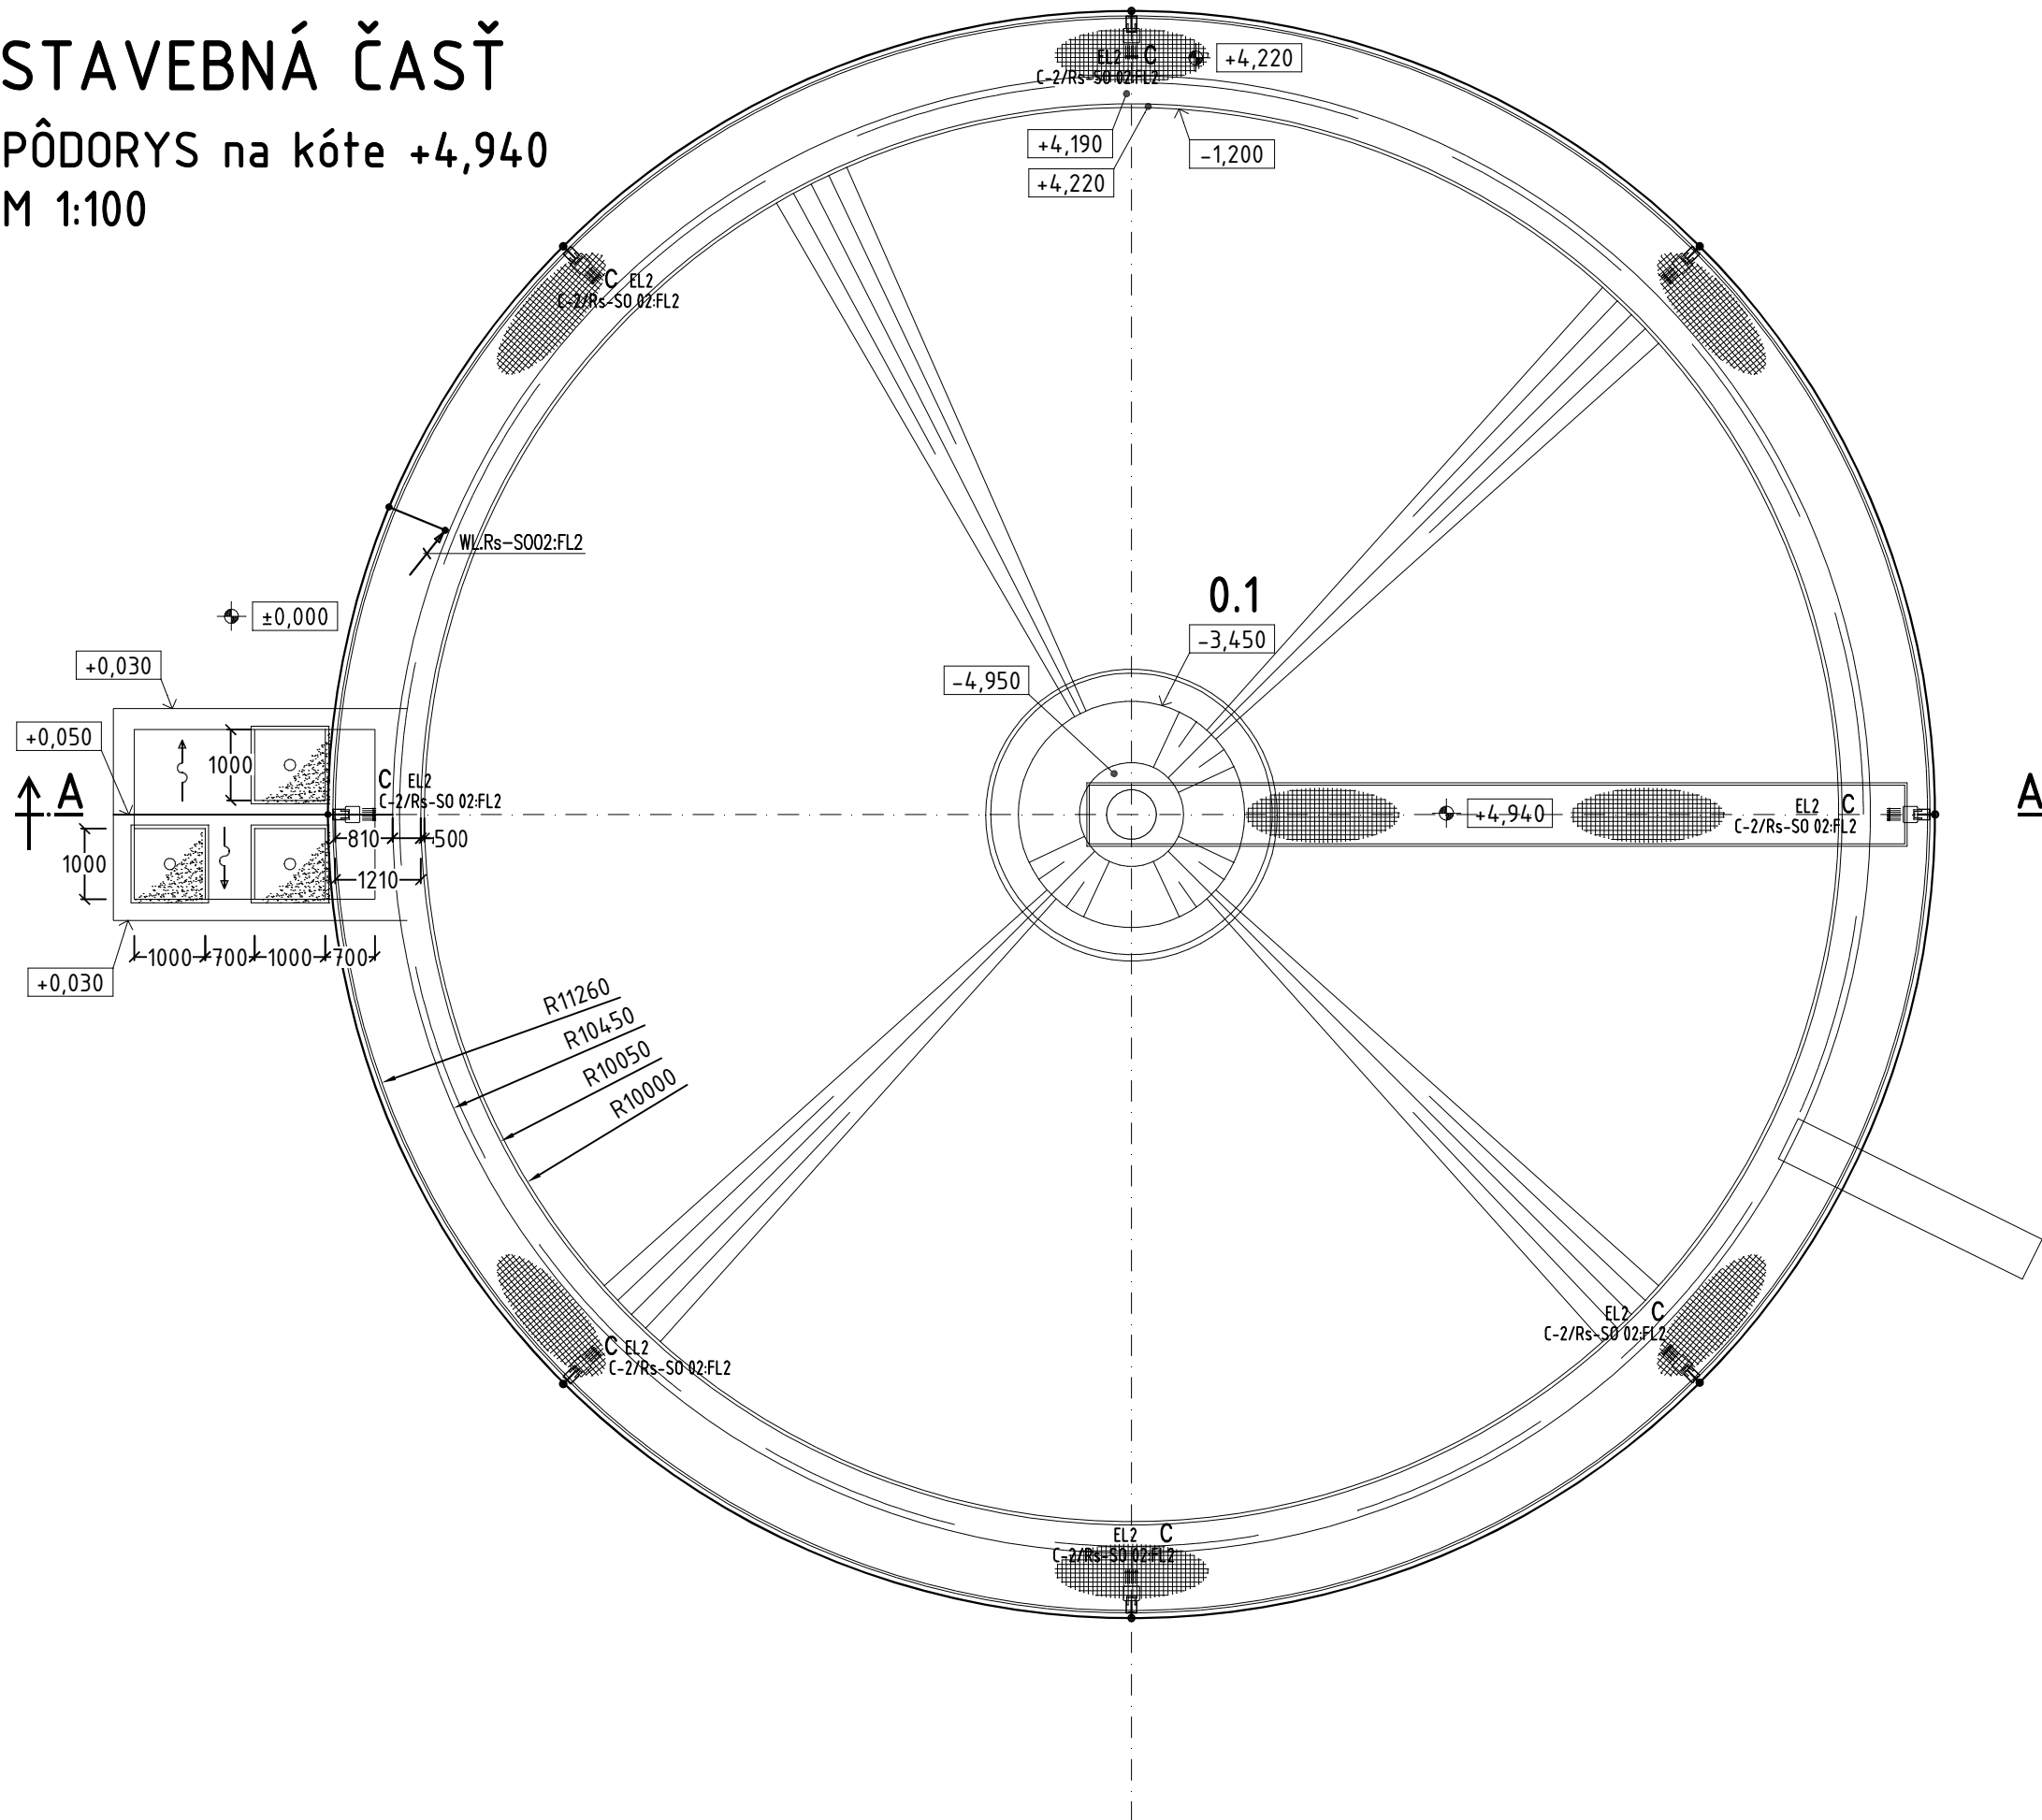


SO 01 SEDIMENTAČNÁ NÁDRŽ

STAVEBNÁ ČASŤ

PÔDORYS na kóte +4,940

M 1:100



NAPAŤOVÁ SÚSTAVA: 3NPE, AC, 50Hz, 400V/230V, TN–S


OCHRANA PRED ZÁSAHOM ELEKTRICKÝM PRÚDOM STN 332000–4–41/2007:

- A) Normálna prevádzka: V ZMYSLE čl. 411.2 (STN 33 2000–4–41/2007)
- čl. A.1 základná izolácia živých častí
  - čl. A.2 zábranou alebo krytom
  - čl. B.2 prekážkami
  - čl. B.3 umiestnením mimo dosah
- B) Porucha: V ZMYSLE čl. 411.3 (STN 33 2000–4–41/2007)
- čl. 411.3.1 ochranné uzemnenie a ochranné pospájanie
  - čl. 411.3.2 samočinné odpojenie pri poruche
  - čl. 411.3.3 doplnková ochrana

C) systém TN v zmysle čl. 411.4 (STN 33 2000–4–41/2007)

VONKAJŠIE VPLYVY STN 33 2000–5–51: viď PROTOKOL

LEGENDA SVIETIDIEL:

EL  C -SVETLOMET LED typ PRT FL/96 273 603 PRT resp. PRT LED/96 268 801 PRT/, 1x30W, LED 2361lm, kábel 0,6m H05RN-F 3x1, 4000K, IK06, IP 65 -thorn lthgting

LEGENDA INŠTALÁCIE:

KR • - KRABICA ROZBOČOVACIA na povrch, typ A8 VDE prázdna + zásuvné svorky 61/225-825 -obo bettermann

\_\_\_\_\_ -VEDENIE SVETELNÉ -CYKY-J 3x1,5

POZNÁMKY :


EL inštal. vykonať káblami CYKY(NYY) pevne na povrchu, na žlaboch technológie a v inštalačných lištách HMIK s kompl. príslušenstvom, v teréne v kábel. rýhe. Dodržať polomery ohybu káblov predpísané výrobcom alebo od 6d do 15d.

Prechody káblov cez požiarne úseky protipožiarne utesniť. Káble označ smerovým a okruh.značením púzdrami Weidmuller WKM 8/30, 18/43, na začiatku, na konci každého úseku - spôsobom Č.OKRUH-KAM, Č.OKRUH-ODKIAL(napr.WLs1-SA1/1, WLs1-KR).


Pre spájanie vodičov do 35mm2 sa použijú pružinové svorky WAGO resp. zásuvné svorky OBO.

Elektroinštal. prístroje označ smerovým a okruh. značením páskou BROTHER napr.TZ-111 P-fouch 6mm-Black on Clear.

PROJEKTANT



BANSKÉ PROJEKTY s.r.o.  
MILETIČOVÁ 23  
821 09 BRATISLAVA

NAVRHOL	ING. LOPUCHOVSKÝ		 <b>hydrotech</b>		
VYPRACOVAL	ING. LOPUCHOVSKÝ				
KONTROLOVAL	ING. FÁBIK				
ZODP. PROJEKTANT	ING. LOPUCHOVSKÝ				
HIP	—		FIRMA: HYDROTECH a.s. ADRESA: MODRANSKÁ 153 902 01 VÍNOŠADY TEL.: 033/646 1045, 033/646 1046 FAX: 033/646 2224 E-MAIL: hydrotech@hydrotech.sk		VÝHOTOVENIE
INVESTOR	Metsa Tissue Slovakia s.r.o.				
STAVBA	Predčistenie odpadových vôd pre Metsa Tissue Slovakia s.r.o.		MIERKA	1:100	ZVÁZOK <b>E2.2</b>  ČÍSLO VÝKRESU  <b>3.</b>
SO/PS			STUPEŇ	DSP	
			DÁTUM	11_09_2020	
NÁZOV VÝKRESU	<b>SO 01 SEDIMENTAČNÁ NÁDRŽ - OSVETLENIE</b>		FORMÁT	3xA4	
			ZÁK. ČÍSLO	1-20/0137-04	
			ARCH. ČÍSLO	M 125	